

あわじの水道

第 13 号
2025.9

～ 命をつなぐ
未来につなぐ
あわじの水道 ～

編集・発行 淡路広域水道企業団

《本庁》〒656-0452 南あわじ市神代浦壁792番地6

TEL:0799-42-5896 FAX:0799-42-5897

メールアドレス: kigyoudan@awaji-suido.jp

ホームページURL: <http://www.awaji-suido.jp/>



楠本浄水場(淡路市楠本)



企業長就任にあたって

淡路広域水道企業団企業長(淡路市長)

戸田敦大

本年5月8日付けで淡路広域水道企業団の企業長に就任しました戸田敦大です。

かねてから淡路島は、その気候や地形から水源が乏しく、慢性的な水不足に悩まされてきました。しかし、大日・牛内ダム等島内でのダム建設や明石海峡大橋を利用した本土導水により、平時の水不足が解消され、安全な水を安定してお届けできるようになりました。

近年、水道施設・管路の老朽化による漏水をはじめ、度重なる自然災害や人口減少など、水道事業を取り巻く状況は厳しさを増しています。

こうした変化や課題に対して企業団では、将来にわたって淡路島の皆さまに安全で安心な水を供給するために、施設等の適切で効率的な維持管理や、計画的な更新を続けていきます。

これからも、職員一丸となって水道事業を展開してまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。


令和6年度 水道事業会計決算のあらまし

令和6年度は、災害対策として、基幹施設や管路の強靱化・耐震化の推進、加圧式給水車の購入など、水道水の安定供給の確保に努めました。

経営面では、営業用などの使用水量が増加し給水収益が増えたものの、構成団体からの繰入金などが減ったことから収入全体では減少しています。

一方で、支出では、資材価格の高騰等が影響し、動力費、薬品費など維持管理費は増えたものの、県水受水費や支払利息等が減ったことから支出全体が減少し、収支差引は黒字となりました。

今後も、人口減少や物価高騰が与える影響など、社会情勢の変化を注視しながら、安全・安心な水道水の安定供給と水道事業の健全経営に努めます。

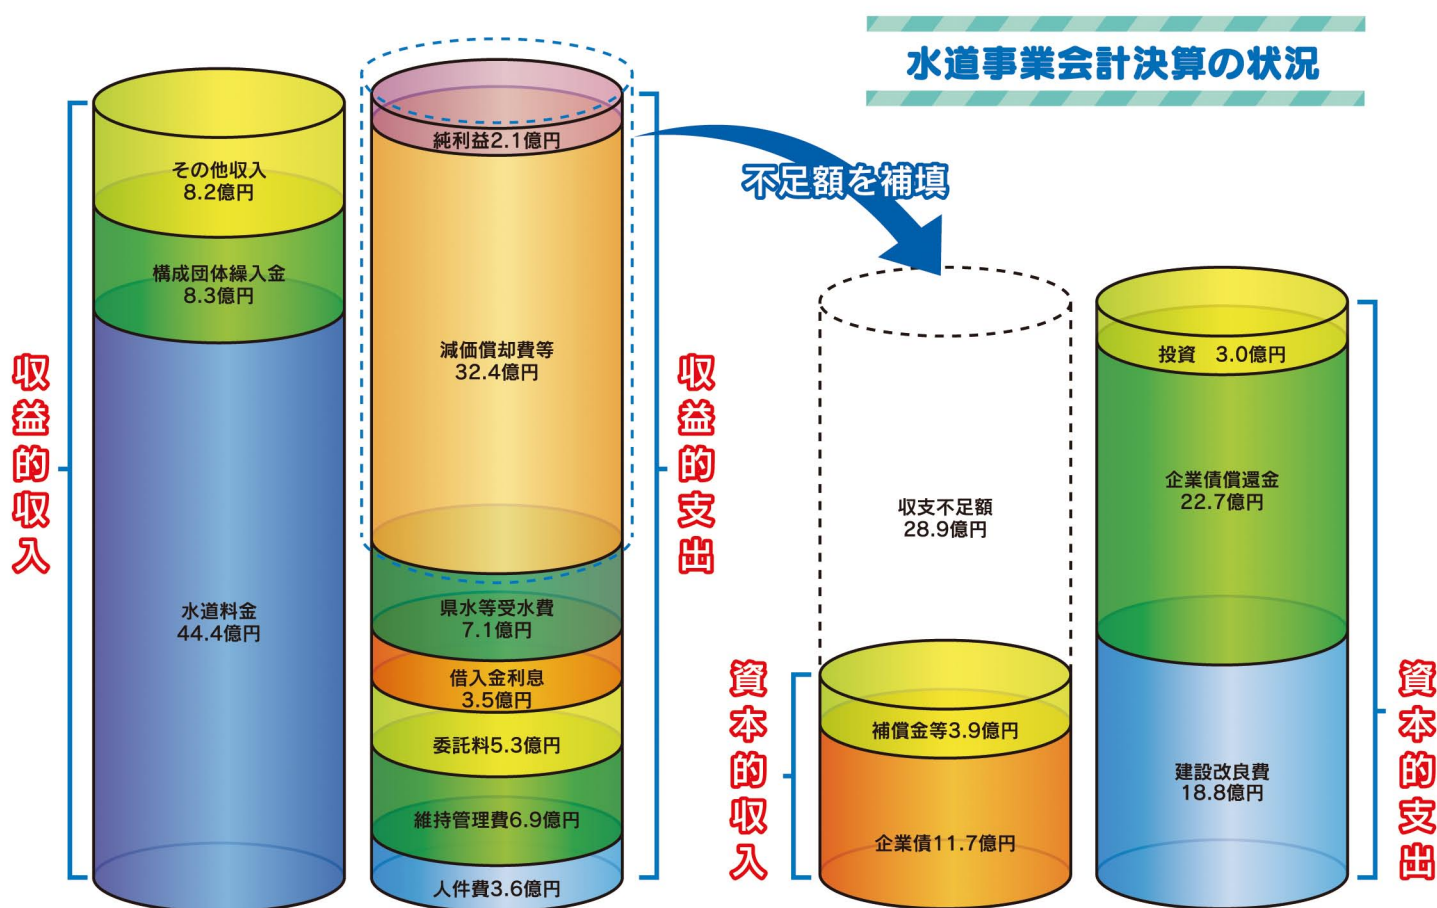

収益的収支とは…

水道水をつくり、ご家庭や店舗・会社等にお届けするための費用とその財源

資本的収支とは…

水道施設をつくる(水道管の更新を含む)ために要する費用とその財源

今後の経営見通し

今後の水道事業は、人口減少などに伴う料金収入の減少、管路・施設などの老朽化による更新事業費の増加など、経営環境は厳しさを増しています。

このような状況を踏まえ、当企業団の中長期的な経営の基本計画である「淡路広域水道企業団水道事業経営戦略」を改定し、令和8年から令和17年の計画期間とする新たな戦略を策定します。

今後も、「命をつなぐ 未来につなぐ あわじの水道」の実現のため、効率的で健全な水道事業経営に取り組んでいきます。

濁水発生時のお願い

①濁水はどうして発生するの？

水道工事による断水や火災により消火栓を使用した場合、水道管内の水の流れる速さや方向が変わるため、水道管の内面に長年にわたり付着し蓄積された鉄分が剥離して赤茶色に濁った水(濁水・赤水)となり、皆様のご家庭の蛇口から出る場合があります。また、季節の変わり目による水道使用量の変化に伴い発生する場合があります。



②濁水が発生したら、どうしたらいいの？

- 1 使用中の水道の蛇口を止めて使用を中止する。
- 2 水道メーターに取り付けられた止水栓(バルブ)を閉め、濁水の侵入を防止する。
- 3 エコキュート、電気温水器や貯湯式ボイラーなどの給湯器がある場合は、使用を控え、濁水が入らないように流入バルブを閉める。
- 4 洗濯機なども同様に濁水が入ないように蛇口を止める。
- 5 水を使用する際には、まず外の蛇口(散水栓)などから水を出し、きれいになったことを確認してから使用する。
- 6 エコキュート、電気温水器や貯湯式ボイラーなどの給湯器を使用する場合も同様に、外の蛇口などから水を出し、きれいになったことを確認してから流入バルブを開栓する。



詳しくはこちら
淡路広域水道企業団HP

新たに給水車を導入しました



災害時などの給水体制の強化として、新たに2トン給水車を導入しました。これで給水車を3台保有することになります。緊急時の応急給水として、公共施設や病院などの貯水槽に補給できるものであり、広範囲の断水時における給水対応が強化されます。

職員の紹介(令和7年度採用)

よろしく
お願いします

写真左から

なか た ひろ し
中 田 大 志 (洲本市サービスセンター)

- ①抱 負 地元淡路島の水道事業を担う職員としての自覚を持ち、誠実に公務に取り組みます。
- ②業 務 内 容 私は水道施設の維持管理に関する担当をしており、主に設備更新に係る工事設計書の作成、監督業務などの仕事をしています。

こやまだ あゆ み
小山田 歩 未 (南あわじ市サービスセンター)

- ①抱 負 淡路広域水道企業団の一員として責任をもって精一杯取り組みます。
- ②業 務 内 容 私は主に給水装置の維持管理を担当しており、給水装置工事申込みの受付や、漏水修理の立会などの仕事をしています。

たん の しょう いち
丹 野 祥 一 (淡路市サービスセンター)


- ①抱 負 淡路広域水道企業団としての責務を果たせるよう、尽力したいと考えています。
- ②業 務 内 容 私は主に施設の維持管理を担当しています。施設の更新や故障の対応など、継続して安定した水道水を供給するため、日々業務を遂行しています。



漏水していませんか？【漏水のセルフチェック】

天井や壁の配管付近が常に濡れていたり水が垂れたりする
いつもと同じ使い方なのに水道料金が急に高くなった(使用水量が増えた)等

なんだかいつもと違うなと感じたときは「漏水」のチェックをしてみましょう。

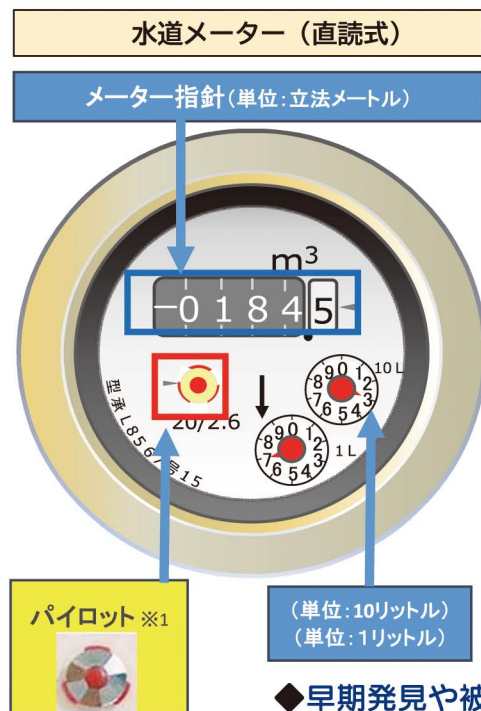

数値の読み方

カウンターの白い数値をみます。単位は「立方メートル」です。赤い針の数値は単位が「リットル」になります。

前月の指示数値と今月の指示数値の差が今月請求するお客様の使用水量となります。

※1 パイロットは八角形の銀色の形をしています。水流を感知するためのもので、水を使用している時は時計回りにクルクルと回ります。流量も感知でき少量の水を出すとゆっくり回り、大量の水を出すと勢い良く回ります。漏水等水漏れを確認するときも使用します。

漏水が確認される場所

地中に埋まっている屋外配管、壁中・床下を通っている給水管・給湯管、キッチン・浴室・洗面所の水回り部分など発生場所は様々で、目視が難しい場所での漏水は、発見が遅れる傾向にあります。

◆早期発見や被害の拡大を防ぐためにもセルフチェックを習慣化しましょう。

漏水のチェック方法

1. 家の中の全ての蛇口が閉まっていることを確認する(屋外に蛇口がある場合も同様)
2. 次に、水道メーターのパイロットを確認する
(水道メーターは家の前や庭先等わかりやすい場所にあります。マンション等は、住戸の玄関脇や共用廊下に面した部分のパイプスペースにある場合もあります。)
3. 蛇口を全部閉めているのにパイロットが回り続けている場合は、漏水の可能性がります。
4. 漏水を発見した場合や漏水の疑いがあり調査したい場合は、お客様自身で淡路広域水道企業団が指定する「指定給水装置工事事業者」へ修理や調査を依頼してください。(費用はお客様負担となります。)



地下式



地上式

指定給水工事事業者一覧
(右のQRコードから
確認できます)



水道に関するお問い合わせ



0570-091-132
(3市共通番号)

●営業時間内(平日午前8時30分～午後5時15分) ※ガイダンス後、番号選択により各市お客さまセンターへつながります。

①洲本市お客さまセンター	〒656-8686 洲本市本町三丁目4-10 【洲本市役所本庁舎2階】
②南あわじ市お客さまセンター	〒656-0472 南あわじ市市善光寺22-1 【南あわじ市役所第1別館1階】
③淡路市お客さまセンター	〒656-2225 淡路市生穂新島8番地 【淡路市役所1号館1階】

●営業時間外(上記以外) ※漏水・断水・濁水等の緊急連絡のみ受付します。